

分析調査業務報告書

工事件名 : 若松第三保育園石綿含有分析・調査業務

工事場所 : 福島県会津若松市城前9-6

株式会社 プラスワン・福島



目 次

1．分析結果報告書

2．位置図

3．サンプル採取箇所

4．サンプル採取写真

1. 分析結果報告書

発行No. NS210256-01Z-1

社会福祉法人会津若松保育協会 若松第三保育園 様

若松第三保育園 石綿含有分析調査

分析結果報告書

2025年3月



ユーロフィン日本総研株式会社

分析結果一覧

eurofins

報告書宛先: 社会福祉法人会津若松保育協会 若松第三保育園 様
件 名: 若松第三保育園 石綿含有分析調査

発行No. NS210256-01Z-1

発行日 2025年3月6日

ユーロフィン日本分析株式会社
福島分析センター
福島県福島市成川 5-1-6
TEL:024(545)3082

分析方法: 定性分析 JIS A 1481-1:2016

特記事項: -

No.	試料名 採取場所	採取日	検出の有無
定性分析結果			定量分析結果
層	外観色 層割合	アスベスト名 (推定含有率)	基準値 0.1 %以下
001	外壁材 サイディング 若松第三保育園 外壁	2025/2/28	検出
1	ベージュ 10 %	—	—
2	ライトグレー 70 %	Chr(5 %-50 %)	
3	茶 20 %	—	
—	—	—	
—	—	—	
002	外壁材 サイディング 増築部 若松第三保育園 増築部 外壁	2025/2/28	検出
1	オレンジ 5 %	—	—
2	ベージュ 5 %	—	
3	ライトグレー 90 %	Chr(5 %-50 %),Act(0.1 %-5 %)	
—	—	—	
—	—	—	
003	軒天塗材 吹付タイル 若松第三保育園 軒天	2025/2/28	検出
1	オレンジ 5 %	—	—
2	ピンク 5 %	—	
3	白 70 %	—	
4	灰 10 %	Chr(0.1 %-5 %)	
5	ライトグレー 10 %	—	
004	仕上塗材 吹付タイル 若松第三保育園 男子トイレ	2025/2/28	不検出
1	乳白色 10 %	—	—
2	ベージュ 10 %	—	
3	白 70 %	—	
4	茶 10 %	—	
—	—	—	
005	C B塗材 吹付タイル 若松第三保育園 C B塀	2025/2/28	検出
1	乳白色 80 %	—	—
2	ライトグレー 20 %	Chr(0.1 %-5 %)	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	

・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層側としました。
・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリスタル、Amo:アモサイト、Cro:クロジドライト、Tr:トリモライト、Act:アクチノライト、Ant:アンソフィライト
・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

分析結果報告書

1/1
eurofins

社会福祉法人会津若松保育協会 若松第三保育園 様*

発行No. NS210256-01Z-1-001

発行日 2025年3月6日

試料受付: 2025年3月3日

分析期間: 2025年3月3日 ~ 2025年3月6日

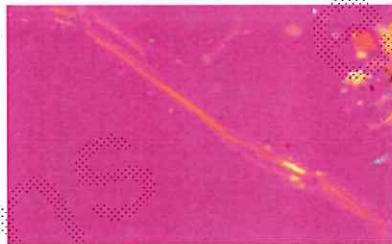
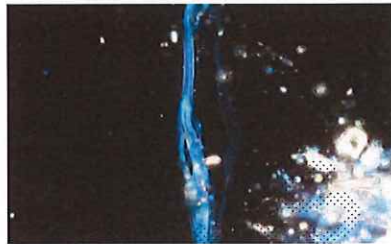
採取区分: 持ち込み

試料採取者*: 市川 哲

件 名*: 若松第三保育園 石綿含有分析調査

事業者名 ユーロフィン日本総研株式会社
福島分析センター
〒960-1108 福島県福島市成田字牛倉1-1
TEL(024)545-3032 FAX(024)545-3033
試験管理者 朝井 啓次郎
分析実施者 齋藤 利裕

ご依頼を受けました試料について、分析の結果を次の通り報告いたします。本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

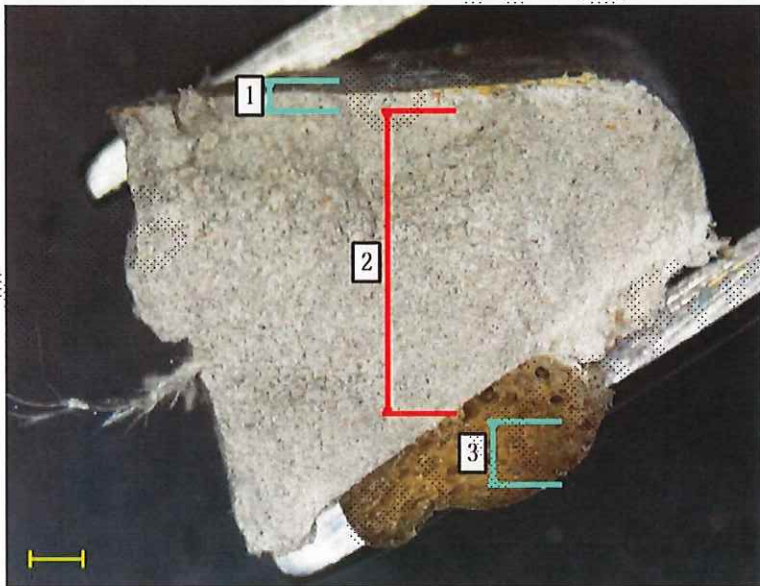
試料名称*		外壁材 サイディング	
採取場所*		若松第三保育園 外壁	
採取年月日*		2025年2月28日	
分析方法		定性分析 JIS A 1481-1:2016	
分析結果			
定性分析			検出の有無
層	外観色	層割合	推定含有率
1	ページョ	10%	-
2	ライトグレー	70%	Chr(5 %-50 %)
3	茶	20%	-
-	-	-	-
-	-	-	-
偏光顕微鏡写真			
アスベスト	伸長の符号		屈折率
クリソタイル			
	正の符号		1.550 青 (上)
備考)			

- ・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層割としました。
- ・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル、Amo:アモサイト、Cro:クロシドライト、Tre:トレモライト、Act:アクチノライト、Ant:アンソファイト
- ・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。
- ・この報告書の完全な複製を除き、当社の書面による許可なくしては一部分だけを複製して使用してはならない。
- ・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

分析試料写真

発行No. NS210256-01Z-1-001

試料名称*	外壁材 サイディング
採取場所*	若松第三保育園 外壁

外 観	
	 黄色バーの長さは約1 mmです。 赤部 検出層

分析結果				
定性分析				検出の有無 定量分析
層	外観色	層割合	推定含有率	
1	ベージュ	10 %	-	Chr 検出
2	ライトグレー	70 %	Chr(5 %-50 %)	
3	茶	20 %	-	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	

(備考)

- ・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト
- ・ご依頼いただいた分析試料の一部について写真撮影を行いました。
- ・お客様からの表層指示があった場合、写真上方が表層側になります。
- ・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。
- ・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

分析結果報告書

1/1
eurofins

社会福祉法人会津若松保育協会 若松第三保育園 様*

発行No. NS210256-01Z-1-002

発行日 2025年3月6日

試料受付: 2025年3月3日

分析期間: 2025年3月3日 ~ 2025年3月6日

採取区分: 持ち込み

試料採取者*: 市川 哲

件 名*: 若松第三保育園 石綿含有分析調査

事業者名 ユーロフィン日本総研株式会社

福島分析センター

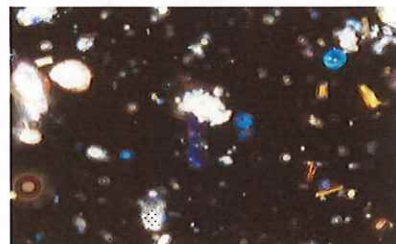
住 所 〒960-1108 福島県福島市蔵元字牛倉1-1

TEL(024)545-3032(代) FAX(024)545-3033

試験管理者 朝井 啓次郎

分析実施者 斎藤 利裕

ご依頼を受けました試料について、分析の結果を次の通り報告いたします。本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

試料名称*		外壁材 サイディング 増築部		
採取場所*		若松第三保育園 増築部 外壁		
採取年月日*		2025年2月28日		
分析方法		定性分析 JIS A 1481-1:2016		
分析結果				
定性分析				検出の有無
層	外観色	層割合	推定含有率	定量分析
1	オレンジ	5 %	-	Chr 検出 Act 検出
2	ベージュ	5 %	-	
3	ライトグレー	90 %	Chr(5 %-50 %),Act(0.1 %-5 %)	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
偏光顕微鏡写真				
アスベスト	伸長の符号		屈折率	
クリソタイル				
	正の符号		1.550 青 (⊥)	
アクチノライト				
	正の符号		1.630 青 (⊥)	
備考)				

・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層側としました。

・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Am:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tr:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト

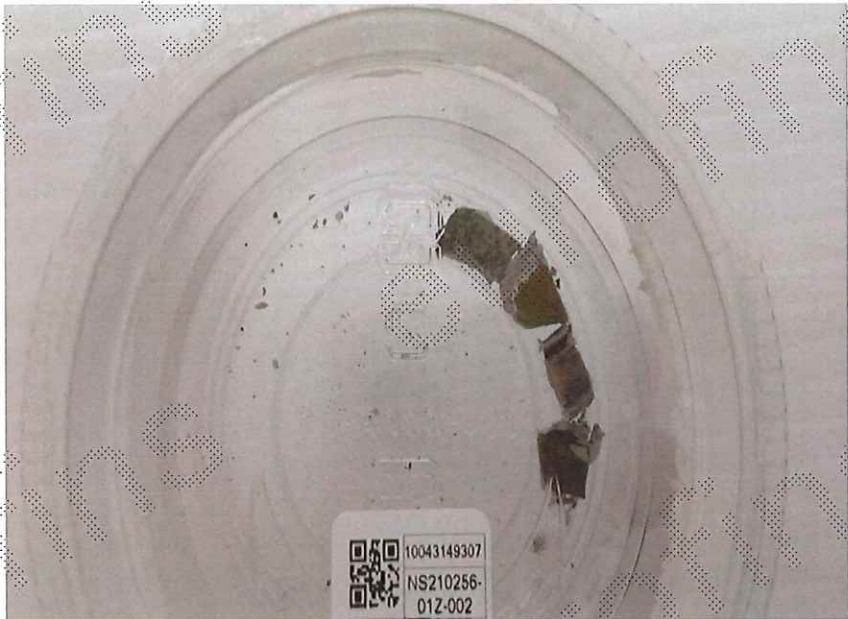
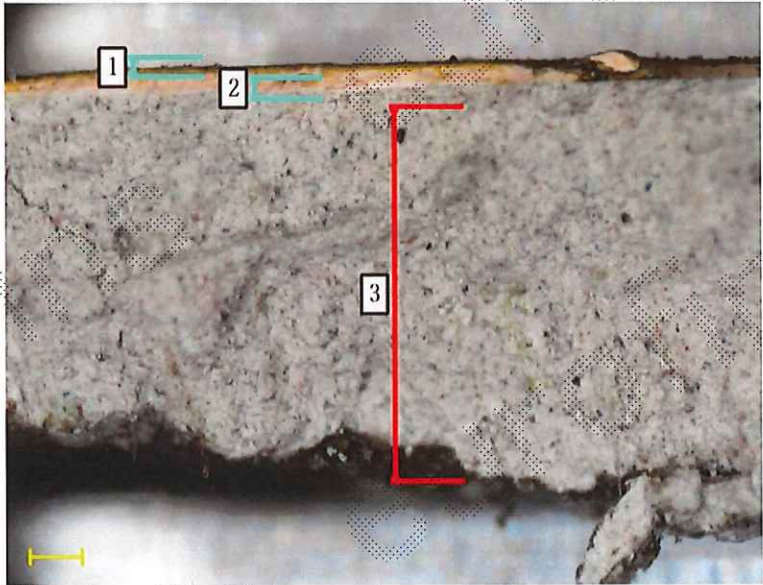
・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

・この報告書の完全な複製を除き、当社の書面による許可なしでは一部分だけを複製して使用してはならない。

・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

分析試料写真

発行No. NS210256-01Z-1-002

試料名称*	外壁材 サイディング 増築部			
採取場所*	若松第三保育園 増築部 外壁			
外観				
拡大	 黄色バーの長さは約1 mmです。 赤部 検出層			
分析結果				
定性分析			検出の有無 定量分析	
層	外観色	層割合 推定含有率		
1	オレンジ	5 %	-	Chr 検出 Act 検出
2	ベージュ	5 %	-	
3	ライトグレー	90 %	Chr(5 %-50 %), Act(0.1 %-5 %)	-
-	-	-	-	
-	-	-	-	
備考)				

- ・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト
- ・ご依頼いただいた分析試料の一部について写真撮影を行いました。
- ・お客様からの表層指示があった場合、写真上方が表層側になります。
- ・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。
- ・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

分析結果報告書

社会福祉法人会津若松保育協会 若松第三保育園 様*

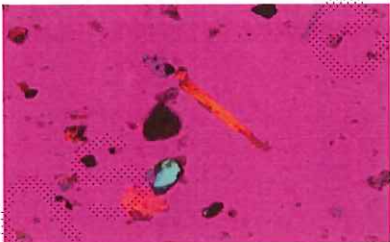
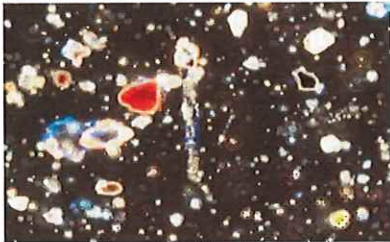
発行No. NS210256-01Z-1-003
発行日 2025年3月6日

試料受付: 2025年3月3日
分析期間: 2025年3月3日 ~ 2025年3月6日
採取区分: 持ち込み
試料採取者*: 市川 哲

事業者名 ユーロフィン日本総研株式会社
福島分析センター
住 所 〒960-1108 福島県福島市成田字生谷3-1
TEL(024)545-3032(内) FAX(024)545-3033
試験管理者 朝井 啓次郎
分析実施者 齋藤 利裕

件 名*: 若松第三保育園 石綿含有分析調査

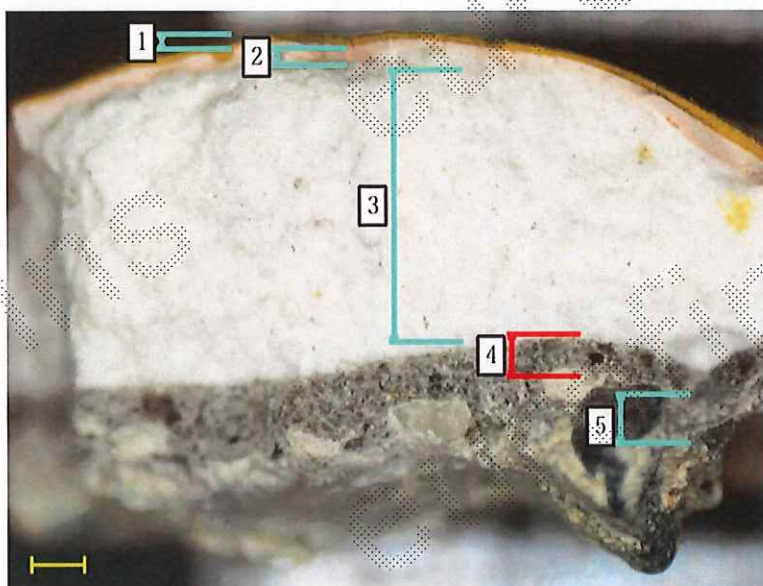
ご依頼を受けました試料について、分析の結果を次の通り報告いたします。本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

試料名称*	軒天塗材 吹付タイル		
採取場所*	若松第三保育園 軒天		
採取年月日*	2025年2月28日		
分析方法	定性分析 JIS A 1481-1:2016		
分析結果			
定性分析			検出の有無
層	外観色	層割合	推定含有率
1	オレンジ	5 %	-
2	ピンク	5 %	-
3	白	70 %	-
4	灰	10 %	Chr(0.1 %-5 %)
5	ライトグレー	10 %	-
			Chr 検出
偏光顕微鏡写真			
アスベスト	伸長の符号		屈折率
クリソタイル			
	正の符号		1.550 青 (⊥)
備考)			

・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層側としました。
・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト
・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層向上に限り「/」で略して報告する場合があります。
・この報告書の完全な複製を除き、当社の書面による許可なしでは一部分だけを複製して使用してはならない。
・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

分析試料写真

発行No. NS210256-01Z-1-003

試料名称*		軒天塗材 吹付タイル	
採取場所*		若松第三保育園 軒天	
外観			
	 黄色バーの長さは約1 mmです。 赤部 検出層		
拡大	分析結果		
	定性分析		検出の有無 定量分析
層	外観色	層割合	推定含有率
1	オレンジ	5 %	-
2	ピンク	5 %	-
3	白	70 %	-
4	灰	10 %	Chr(0.1 %-5 %)
5	ライトグレー	10 %	-
備考)			Chr 検出

- ・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリンタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト
- ・ご依頼いただいた分析試料の一部について写真撮影を行いました。
- ・お客様からの表層指示があった場合、写真上方が表層側になります。
- ・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。
- ・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

分析結果報告書

社会福祉法人会津若松保育協会 若松第三保育園 様*

発行No. NS210256-01Z-1-004

発行日 2025年3月6日

試料受付: 2025年3月3日

分析期間: 2025年3月3日 ~ 2025年3月6日

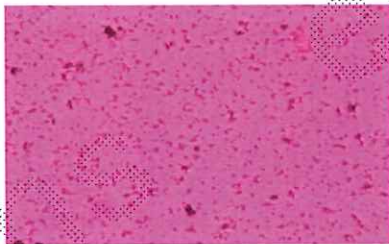
採取区分: 持ち込み

試料採取者*: 市川 哲

件 名*: 若松第三保育園 石綿含有分析調査

事業者名 ユーロフィン日本総研株式会社
福島分析センター
住所 〒960-1108 福島県福島市殿ヶ谷町1-1
TEL(024)545-3032 FAX(024)545-3033
試験管理者 朝井 啓次郎
分析実施者 齋藤 利裕

ご依頼を受けました試料について、分析の結果を次の通り報告いたします。本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

試料名称*	仕上塗材 吹付タイル		
採取場所*	若松第三保育園 男子トイレ		
採取年月日*	2025年2月28日		
分析方法	定性分析 JIS A 1481-1:2016		
分析結果			
定性分析			検出の有無
層	外観色	層割合	推定含有率
1	乳白色	10 %	-
2	ベージュ	10 %	-
3	白	70 %	-
4	茶	10 %	-
-	-	-	-
偏光顕微鏡写真			
伸長の符号			
不検出			
備考)			

- ・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層層としました。
- ・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリンタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tr:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト
- ・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。
- ・この報告書の完全な複製を除き、当社の書面による許可なしでは一部分だけを複製して使用してはならない。
- ・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

分析結果報告書

1/1
eurofins

社会福祉法人会津若松保育協会 若松第三保育園 様*

発行No. NS210256-01Z-1-005

発行日 2025年3月6日

試料受付: 2025年3月3日

分析期間: 2025年3月3日 ~ 2025年3月6日

採取区分: 持ち込み

試料採取者*: 市川 哲

件 名*: 若松第三保育園 石綿含有分析調査

事業者名 ユーロフィン日本総研株式会社

福島分析センター

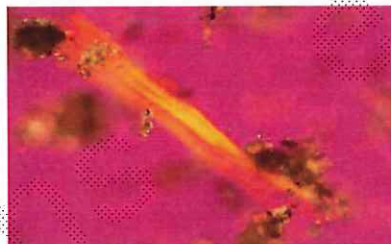
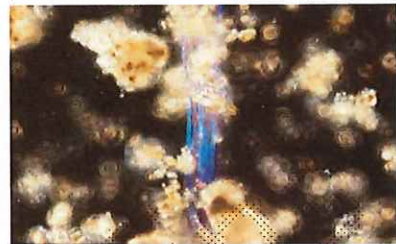
住 所 〒960-1108 福島県福島市成田字生倉3-1

TEL(024)545-3032 FAX(024)545-3033

試験管理者 朝井 啓次郎

分析実施者 齋藤 利裕

ご依頼を受けました試料について、分析の結果を次の通り報告いたします。本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

試料名称*		C B塗材 吹付タイル	
採取場所*		若松第三保育園 C B塀	
採取年月日*		2025年2月28日	
分析方法		定性分析 JIS A 1481-1:2016	
分析結果			
定性分析			検出の有無
層	外観色	層割合	推定含有率
1	乳白色	80 %	-
2	ライトグレー	20 %	Chr(0.1 %-5 %)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			Chr 検出
偏光顕微鏡写真			
アスベスト	伸長の符号		屈折率
クリソタイル			
	正の符号		1.550 青 (⊥)
備考)			

・外観色、層割合、推定含有率は目視にて判断しました。お客様からの表層指示があった場合、層1を表層側としました。

・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル、Amo:アモサイト、Cro:クロシドライト、Tre:トレモライト、Act:アクチノライト、Ant:アンソフィライト

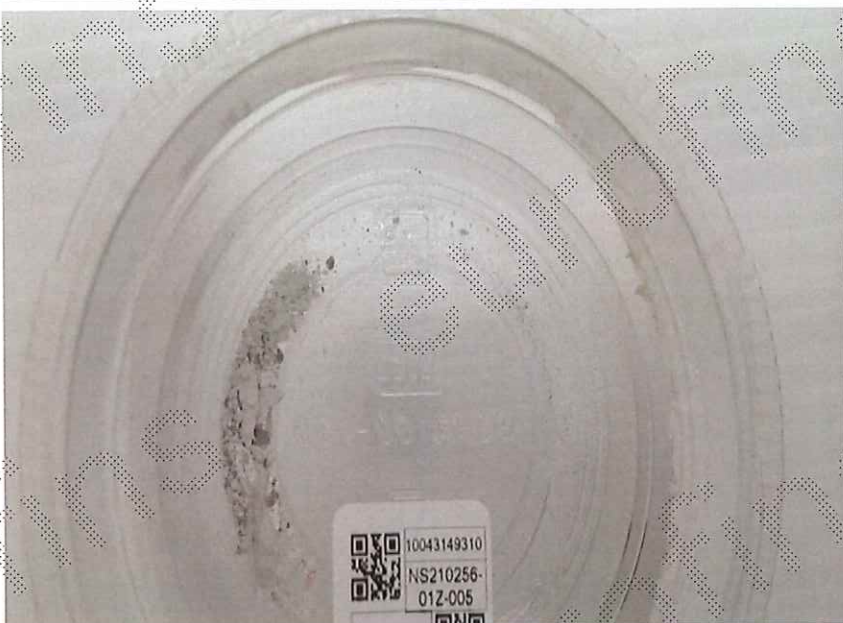
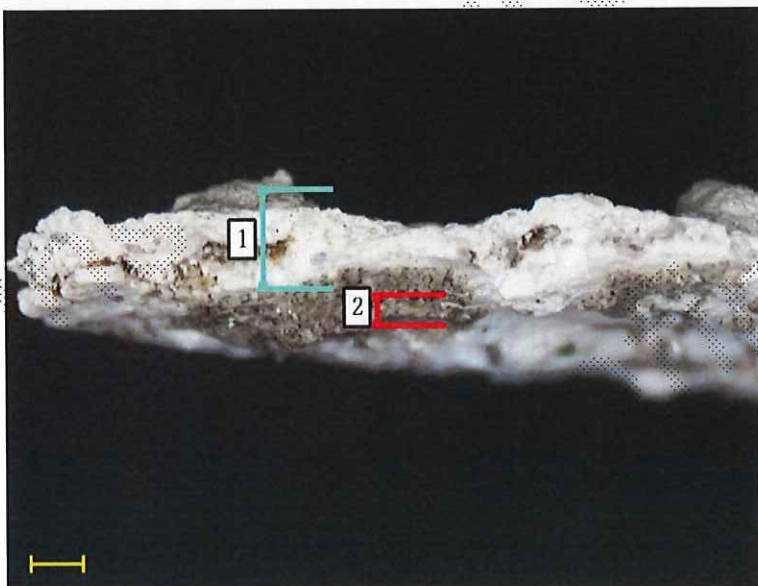
・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。

・この報告書の完全な複製を除き、当社の書面による許可なしでは一部分だけを複製して使用してはならない。

・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

分析試料写真

発行No. NS210256-01Z-1-005

試料名称*	C B塗材 吹付タイル			
採取場所*	若松第三保育園。C B塀			
外観				
拡大	 黄色バーの長さは約1 mmです。			
分析結果				
定性分析				検出の有無
層	外観色	層割合	推定含有率	定量分析
1	乳白色	80 %	-	Chr 検出
2	ライトグレー	20 %	Chr(0.1 %-5 %)	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	
-	-	-	-	
備考)				

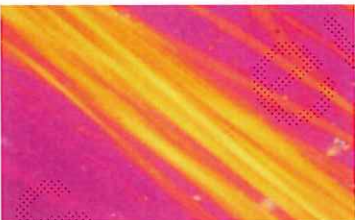
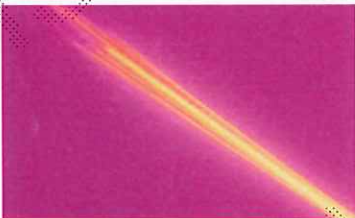
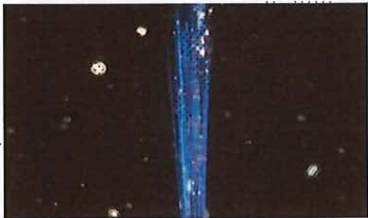
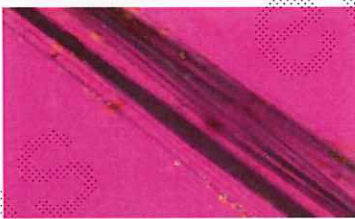
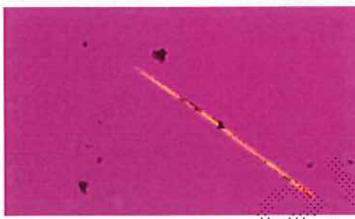
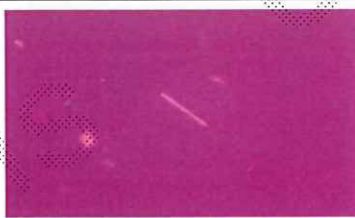
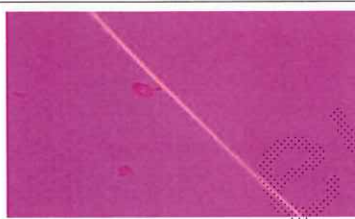
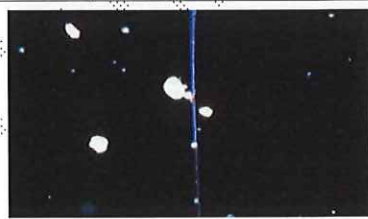
・アスベストの種類は次の通りとしました。Chr:クリソタイル, Amo:アモサイト, Cro:クロシドライト, Tre:トレモライト, Act:アクチノライト, Ant:アンソフィライト
 ・ご依頼いただいた分析試料の一部について写真撮影を行いました。
 ・お客様からの表層指示があった場合、写真上方が表層側になります。
 ・外観色の情報については、分析対象の状況によって不検出層同士に限り「/」で繋げて報告する場合があります。
 ・ご依頼者により持ち込まれた試料の分析結果です。*ご依頼者から提供された情報を記載いたしました。

分析方法の概要: JIS A 1481-1:2016

建材製品中のアスベスト含有率測定方法－第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法

偏光顕微鏡を用いて、建材製品中及び天然鉱物中のアスベスト含有の有無を判定する方法です。

試料の性状に応じた試料調製・前処理の後、実体顕微鏡によるアスベスト繊維の観察を行い、偏光顕微鏡にてアスベストの種類を同定します。アスベストは種類ごとに、複数の光学的特性（形態、色及び多色性、複屈折、消光角、伸長の符号、屈折率）に特徴的な違いがあるため、その種類を同定することができます。光学顕微鏡による観察に加えて、確認分析に走査型電子顕微鏡も使用します。手順、用語の詳細はJIS A 1481-1の分析方法をご確認ください。

アスベストの偏光顕微鏡観察例		
アスベスト	伸長の符号	屈折率
グロソタイル		
アモサイト		
クロシドライト		
トレモライト		
アクチノライト		
アンソファイト		

発行No. NS210256-01Z-1
発行日 2025年3月6日

[illegible]

石綿事前調査結果報告システム 分析調査実施者情報

発行No. NS210256-01Z-1

ユーロフィン日本総研株式会社

福島県福島市成川字上谷地1-1

本資料は、元方（元請）事業者にて行う石綿事前調査結果の電子報告に関する情報提供のための参考資料です。
各記載事項は、本発行番号における分析結果のみに適用されます。

■「元方（元請）事業者情報」欄への入力情報

分析調査を実施した者	
氏名	齋藤 利裕
所属する機関又は法人の名称	ユーロフィン日本総研株式会社
講習実施機関の名称	公益社団法人日本作業環境測定協会

■「請負事業者情報」欄への入力情報

※弊社が「請負事業者」に該当する場合のみ記載ください。

事業者の名称	ユーロフィン日本総研株式会社									
労働保険番号	22	-	1	-	01	-	021058	-	000	
	元方（元請）事業と同じ		なし（又は不明）							
請負事業者の住所										
郵便番号	960	-	1108							
都道府県・市区町村名等	福島県福島市									
住所（続き）	成川字上谷地1-1									
電話番号（ハイフンなし）	0245453032									
事前調査を実施した者										
氏名	※1									
講習実施機関の名称	※1									
分析調査を実施した者										
氏名	齋藤 利裕									
講習実施機関の名称	公益社団法人日本作業環境測定協会									
作業に係る石綿作業主任者の氏名	※2									

<入力に関する注意事項>

- ・実際の入力作業は、元方（元請）事業者が行う必要があります。（代理入力は認められておりません。）
- ・「元方（元請）事業者情報」および「請負事業者情報」欄への入力方法等は、届出ごとに元方（元請）事業者の責任において確認し判断ください。

※1_弊社にて調査を実施した場合の「事前調査を実施した者」に関する情報は、調査報告書をご確認ください。

持込分析の場合は、「事前調査を実施した者」の記載は該当しません。

※2_「作業に係る石綿作業主任者の氏名」の記載は該当しません。

★石綿事前調査結果システムに入力項目はございませんが「分析調査を実施した者」の資格番号が必要な場合、下記情報をご使用下さい。

資格番号 ★	JIS A 1481-1 認定No.2309合0017
--------	-----------------------------

作業環境測定機関登録証

住所 浜松市南区西島町一六二二番地

氏名又は名称
法人にあっては
代表者の氏名 ユーロフィン日本総研株式会社
代表取締役 藤田 徹

登録年月日 昭和五十二年五月二十日

登録番号 二二一八

作業環境測定を行うことができる作業場の種類

作業環境測定法施行規則別表第一号の作業場

作業環境測定法第三三条の登録を行ったことを証する

令和三年 五月 十三日

静岡労働局長

石丸

哲治



The logo consists of the letters "JAWE" in a bold, sans-serif font, enclosed within a red oval border.

2309合0017 号

第17回
石綿分析技術評価事業
合格認定証

氏 名 齋藤 利裕 殿

貴殿は、公益社団法人日本作業環境測定協会が実施した第
17回石綿分析技術評価事業の「評価区分1: JIS A 1481-1
による方法」において合格されましたのでここに認定いたします。

認定の有効期間

令和5年9月1日～令和7年8月31日の2年間

令和5年8月31日

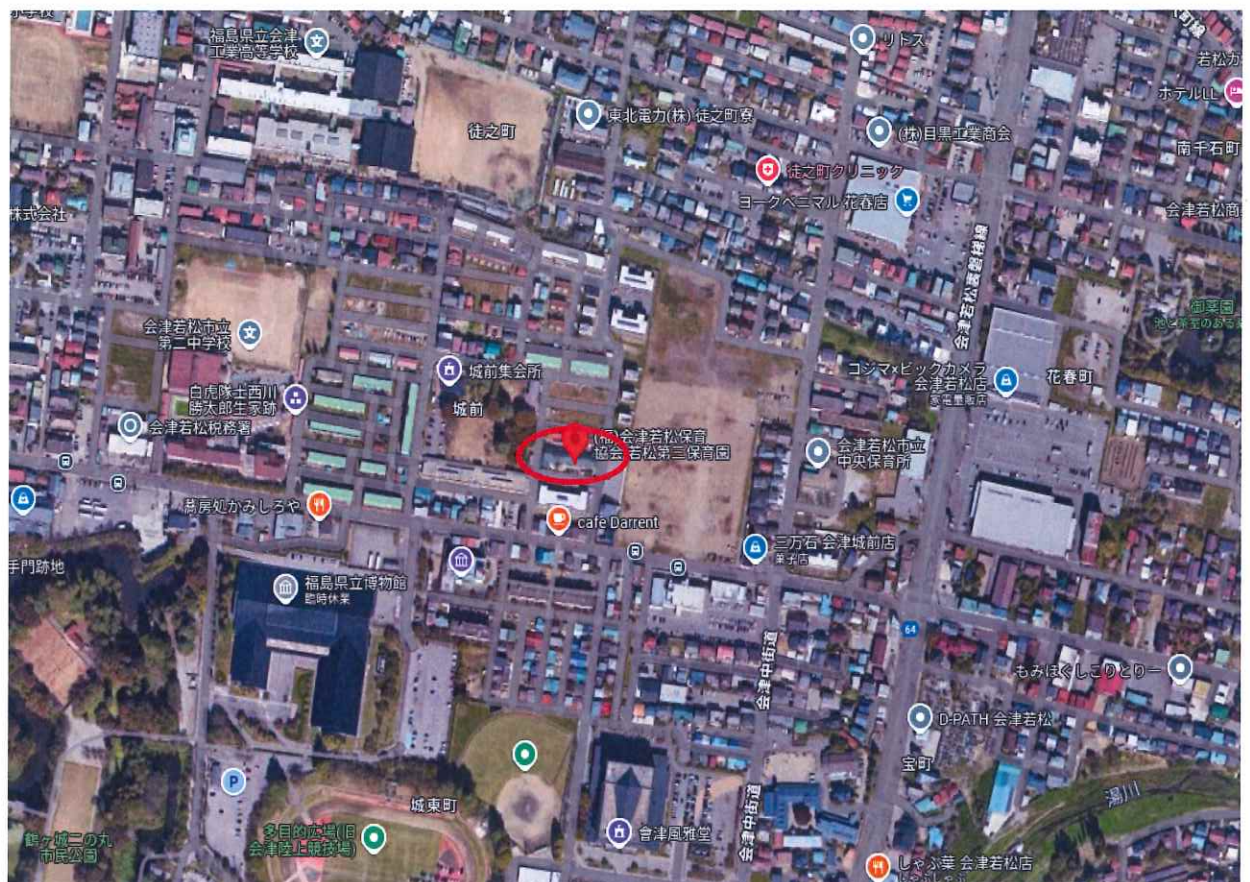
公益社団法人 日本作業環境測定協会

会 長 清 水 英 佑



2. 位置図

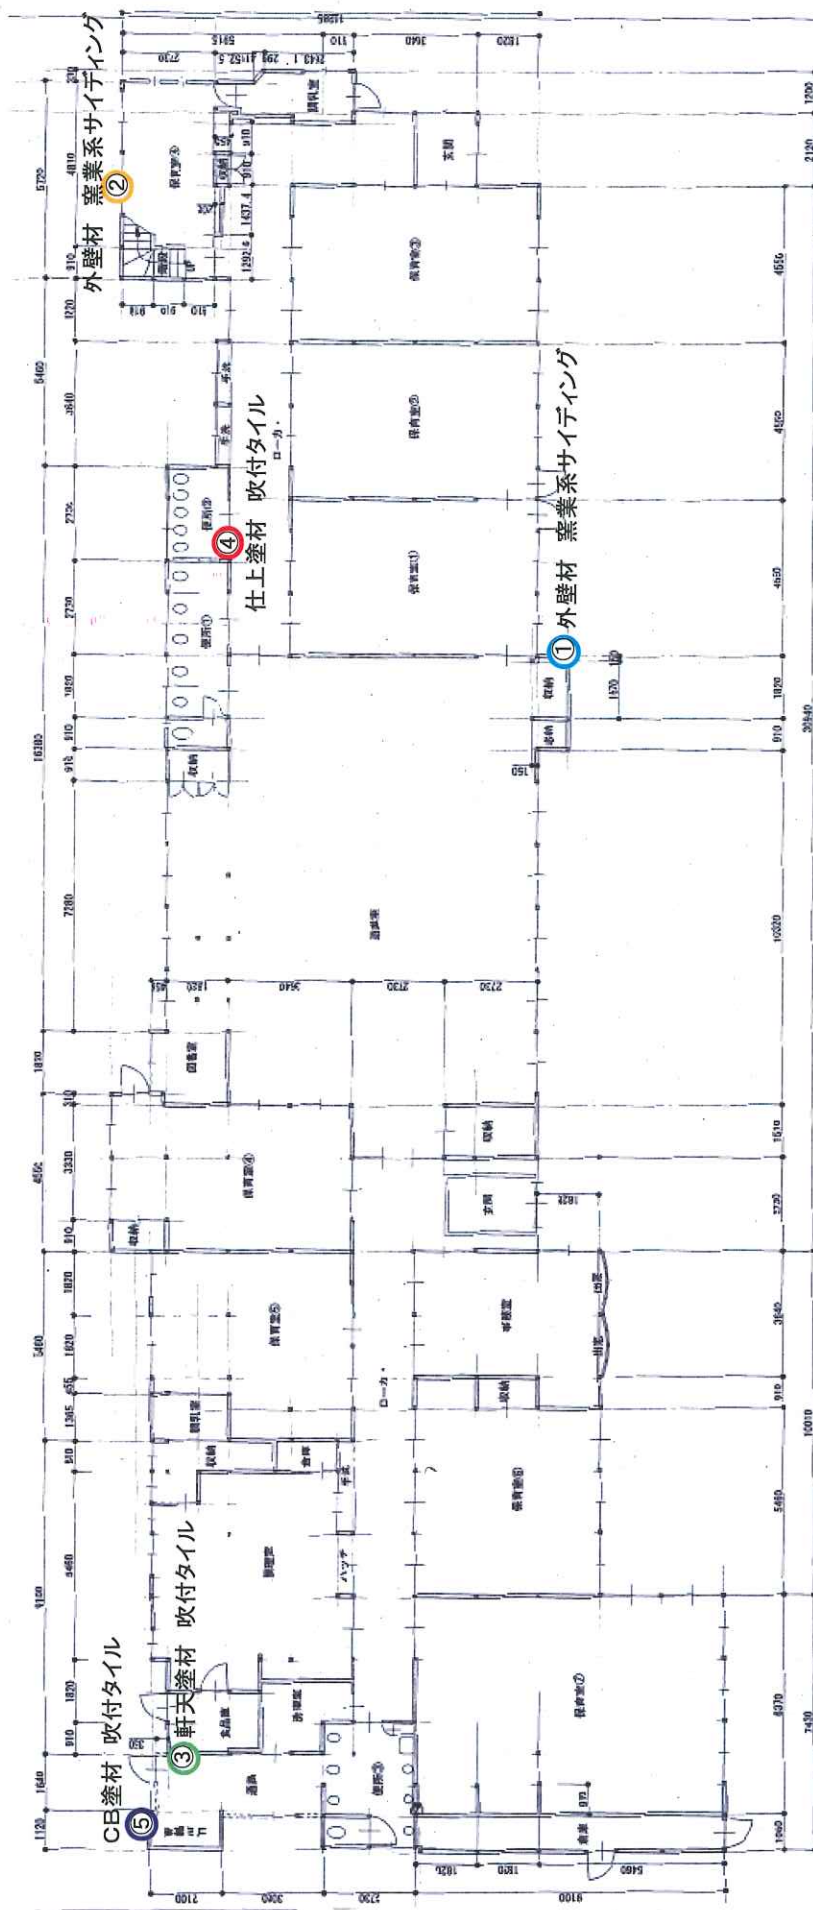
位置図



3. サンプル採取箇所

石綿含有分析調査 サンプル採取箇所

No.1	○	外壁材 窯業系サイディング							
No.2	○	外壁材 窯業系サイディング 増築部							
No.3	○	軒天塗材 吹付タイル							
No.4	○	仕上塗材 吹付タイル							
No.5	○	CB塗材 吹付タイル							



4. サンプル採取写真

施工状況



①
外壁材

サイディング

施工前



①
外壁材

サイディング

飛散抑制剤散布状況



①
外壁材

サイディング

検体採取状況

施 工 状 况



①
外壁材

サイディング

飛散防止剤散布状況



①
外壁材

サイディング

検体採取完了

施工状況



②
外壁材

サイディング 増築部

施工前



②
外壁材

サイディング 増築部

飛散抑制剤散布状況



②
外壁材

サイディング 増築部

検体採取状況

施工状況



②
外壁材

サイディング 増築部

飛散防止剤散布状況



②
外壁材

サイディング 増築部

検体採取完了



②
外壁材

サイディング 増築部

検体採取完了

施工状況



③
軒天塗材

吹付タイル

施工前



③
軒天塗材

吹付タイル

飛散抑制剤散布状況



③
軒天塗材

吹付タイル

検体採取状況

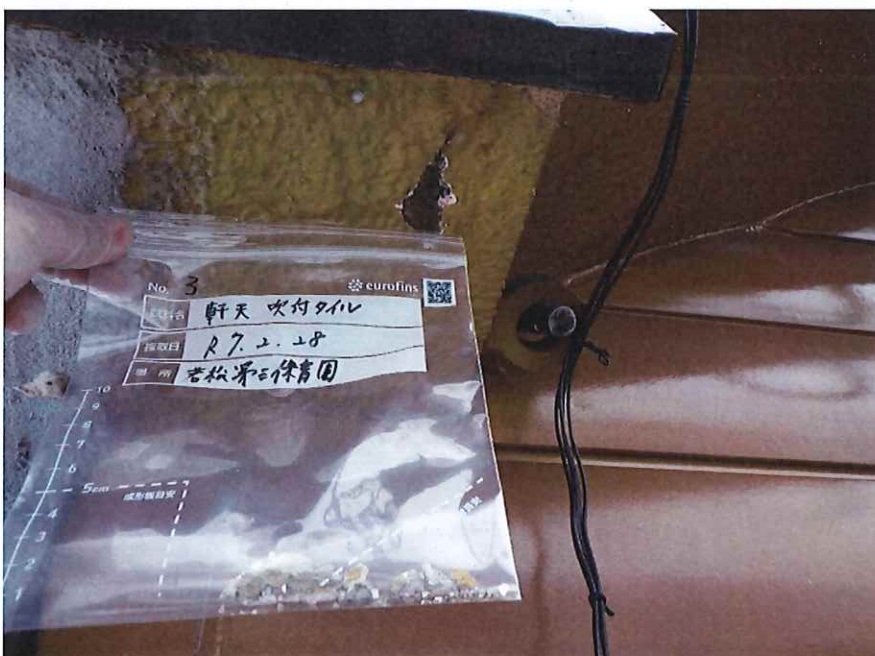
施工状況



③
軒天塗材

吹付タイル

飛散防止剤散布状況



③
軒天塗材

吹付タイル

検体採取完了



③
軒天塗材

吹付タイル

検体採取完了

施 工 状 況



④
仕上塗材

吹付タイル

施工前



④
仕上塗材

吹付タイル

飛散抑制剤散布状況



④
仕上塗材

吹付タイル

検体採取状況

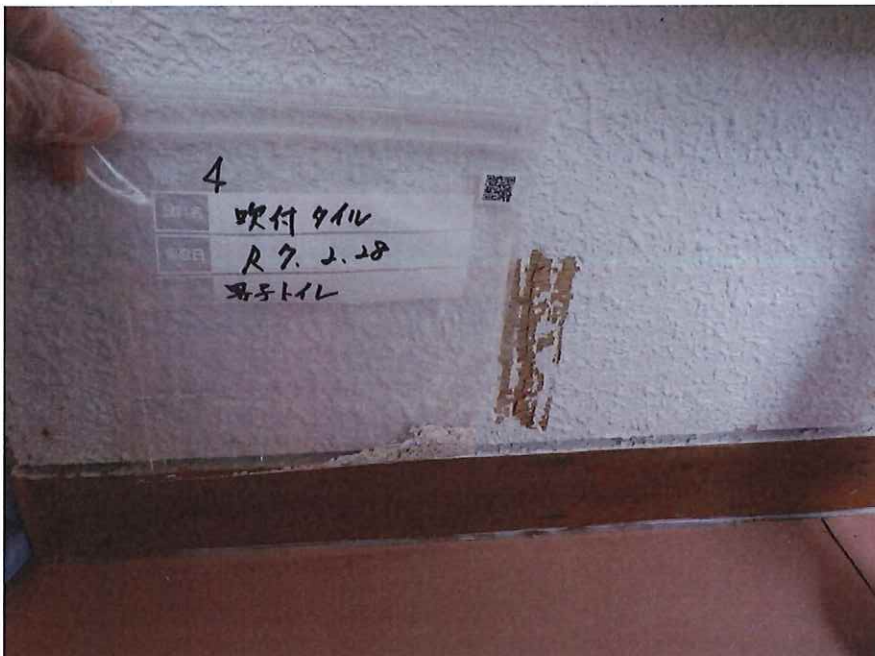
施工状況



④
仕上塗材

吹付タイル

飛散防止剤散布状況



④
仕上塗材

吹付タイル

検体採取完了



④
仕上塗材

吹付タイル

検体採取完了

施 工 状 況



⑤
CB塗材

吹付タイル

施工前



⑤
CB塗材

吹付タイル

検体採取状況



⑤
CB塗材

吹付タイル

飛散防止剤散布状況

施 工 状 况



⑤ CB塗材

吹付タイル

検体採取完了

施工状況



検体採取完了

5検体



検体採取完了

5検体

施 工 状 況

資格証

建築物石綿含有建材調査者

建築物石綿含有建材調査者講習 (一般) 修了証明書

修了証明書番号 第 000054 号

交 付 日 2021 年 11 月 30 日

氏 名 市川 哲 ()

生 年 月 日 昭和58 年 03 月 15 日

住 所 福島県二本松市亀谷1-208



福島労働局長登録教習機関
建設業労働災害防止協会福島県支部



資格証

建築物石綿含有建材調査者

000054

注 意 事 項

- 1 本修了証明書は、大切にし、作業中は必ず携帯すること。
- 2 本修了証明書を滅失し、又は損傷したときは、再交付を受けること。
- 3 「備考」の欄は、本人において記入しないこと。

【備考】 氏名の () は旧姓又は通称

.....

.....

.....